

フリッカ抑制装置 900kVA
アクティブフィルタ方式


(注記) 金属ケース等のA種、C、D種及びその他の接地工事等は、標記を省略致しております。

相による色別(JEM1134準拠)

第1相	赤
第2相	白
第3相	青
零相及び中性相	黒

第1相	赤
中性相	黒
第2相	青

正極(P)	赤
負極(N)	青

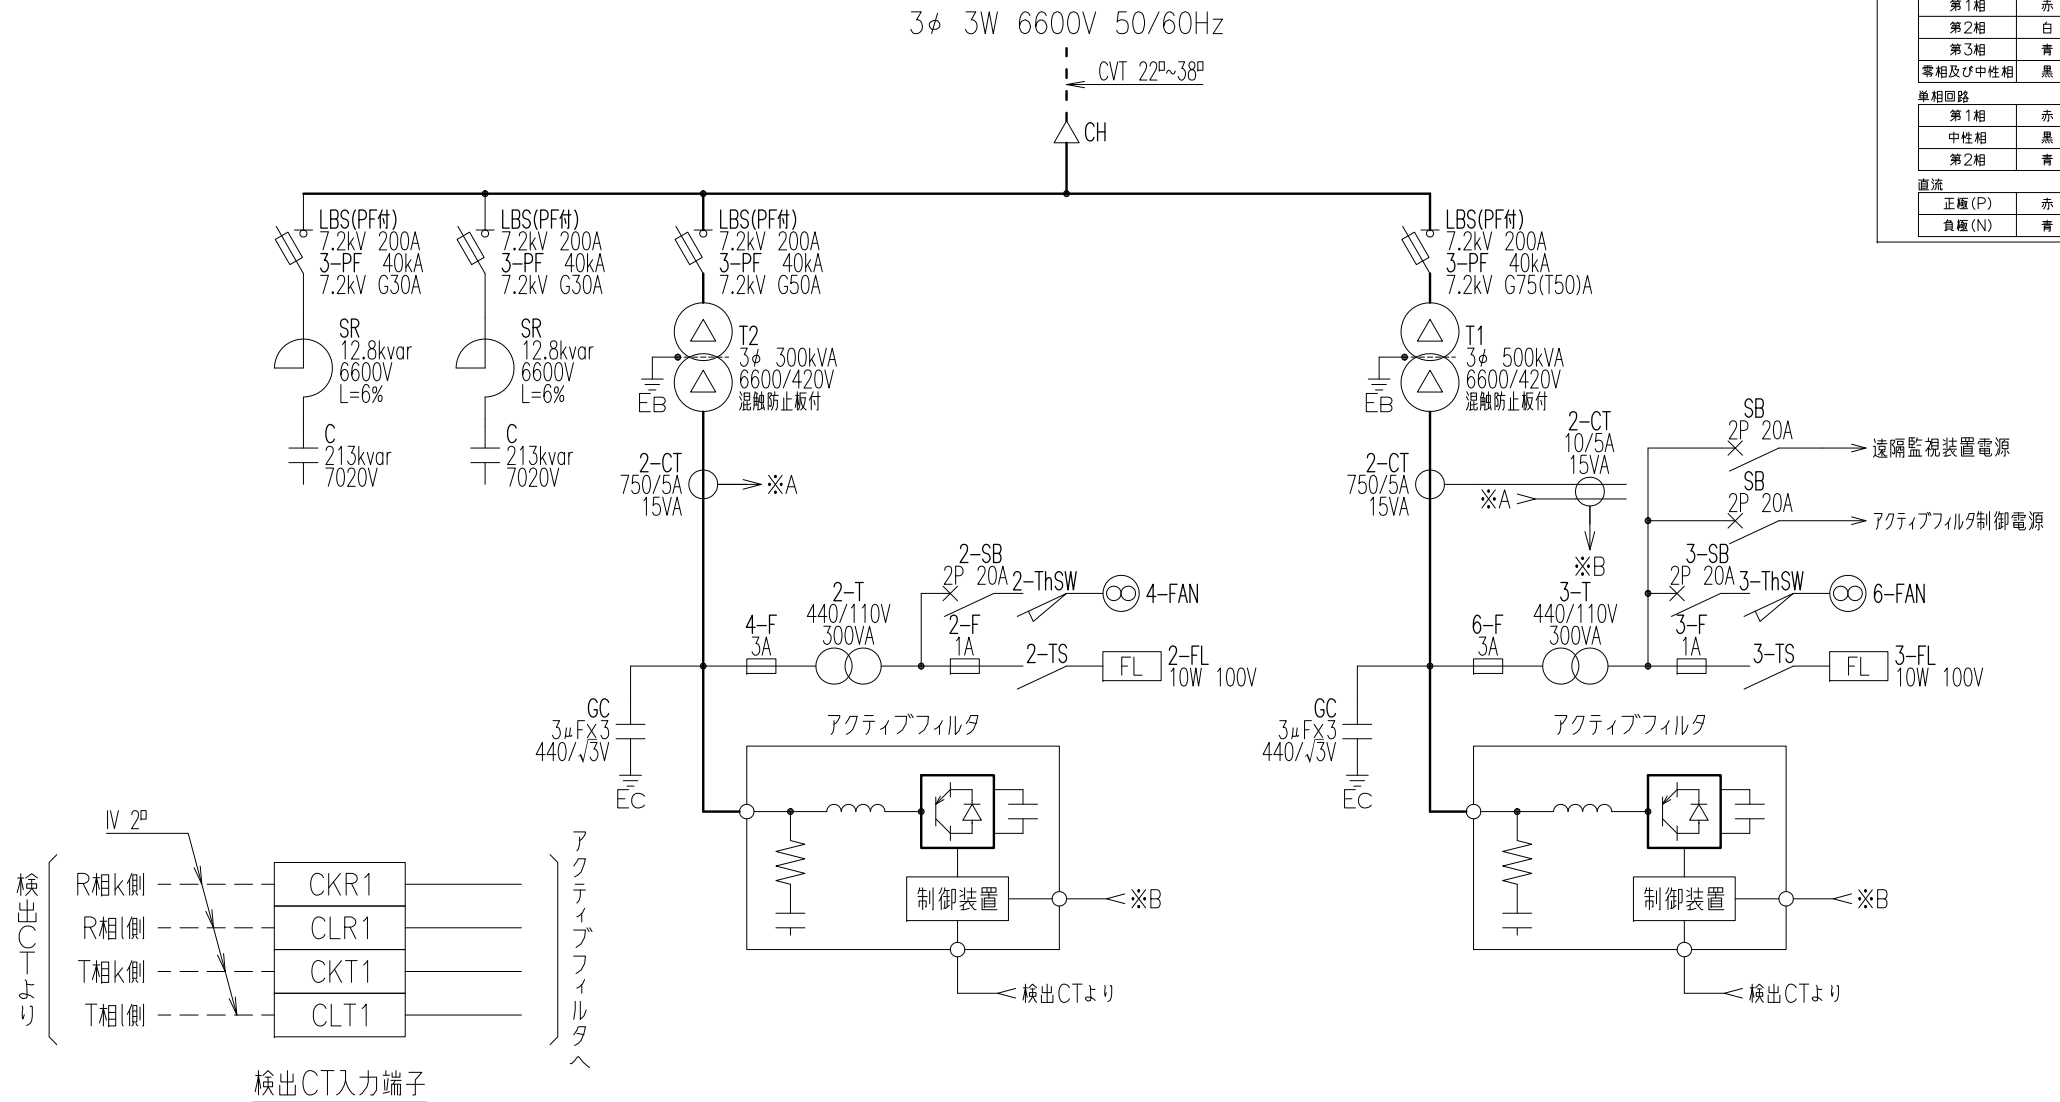

								担当 CHRG.		管理番号 LOT.NO.		御注文主 CUSTOMER			殿		
△6	変更：器具番号	2021. 01. 29	承認 APRD. 2021. 01. 29	検図 CHKD. 2021. 01. 29	製図 DRWN. 2021. 01. 29	設計 DSND. 2021. 01. 29	単位 DIM mm	日付 DATE 2001. 08. 21	用途 USE フリッカ抑制装置 900kVA	品名 TITLE 単線結線図		シート番号 SHT.NO					
△5	追加：遠隔監視装置	2018. 05. 23															
△4	追加：混防板接地	2009. 04. 14	奥田(祐)	野口	山究	野口		尺度 SCALE ×	 淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.	図番 DWG.NO AF900A26							
記号 MARK	変更記事 CHANGE CONTENTS	日付 DATE															